


PUDORYS 1NP

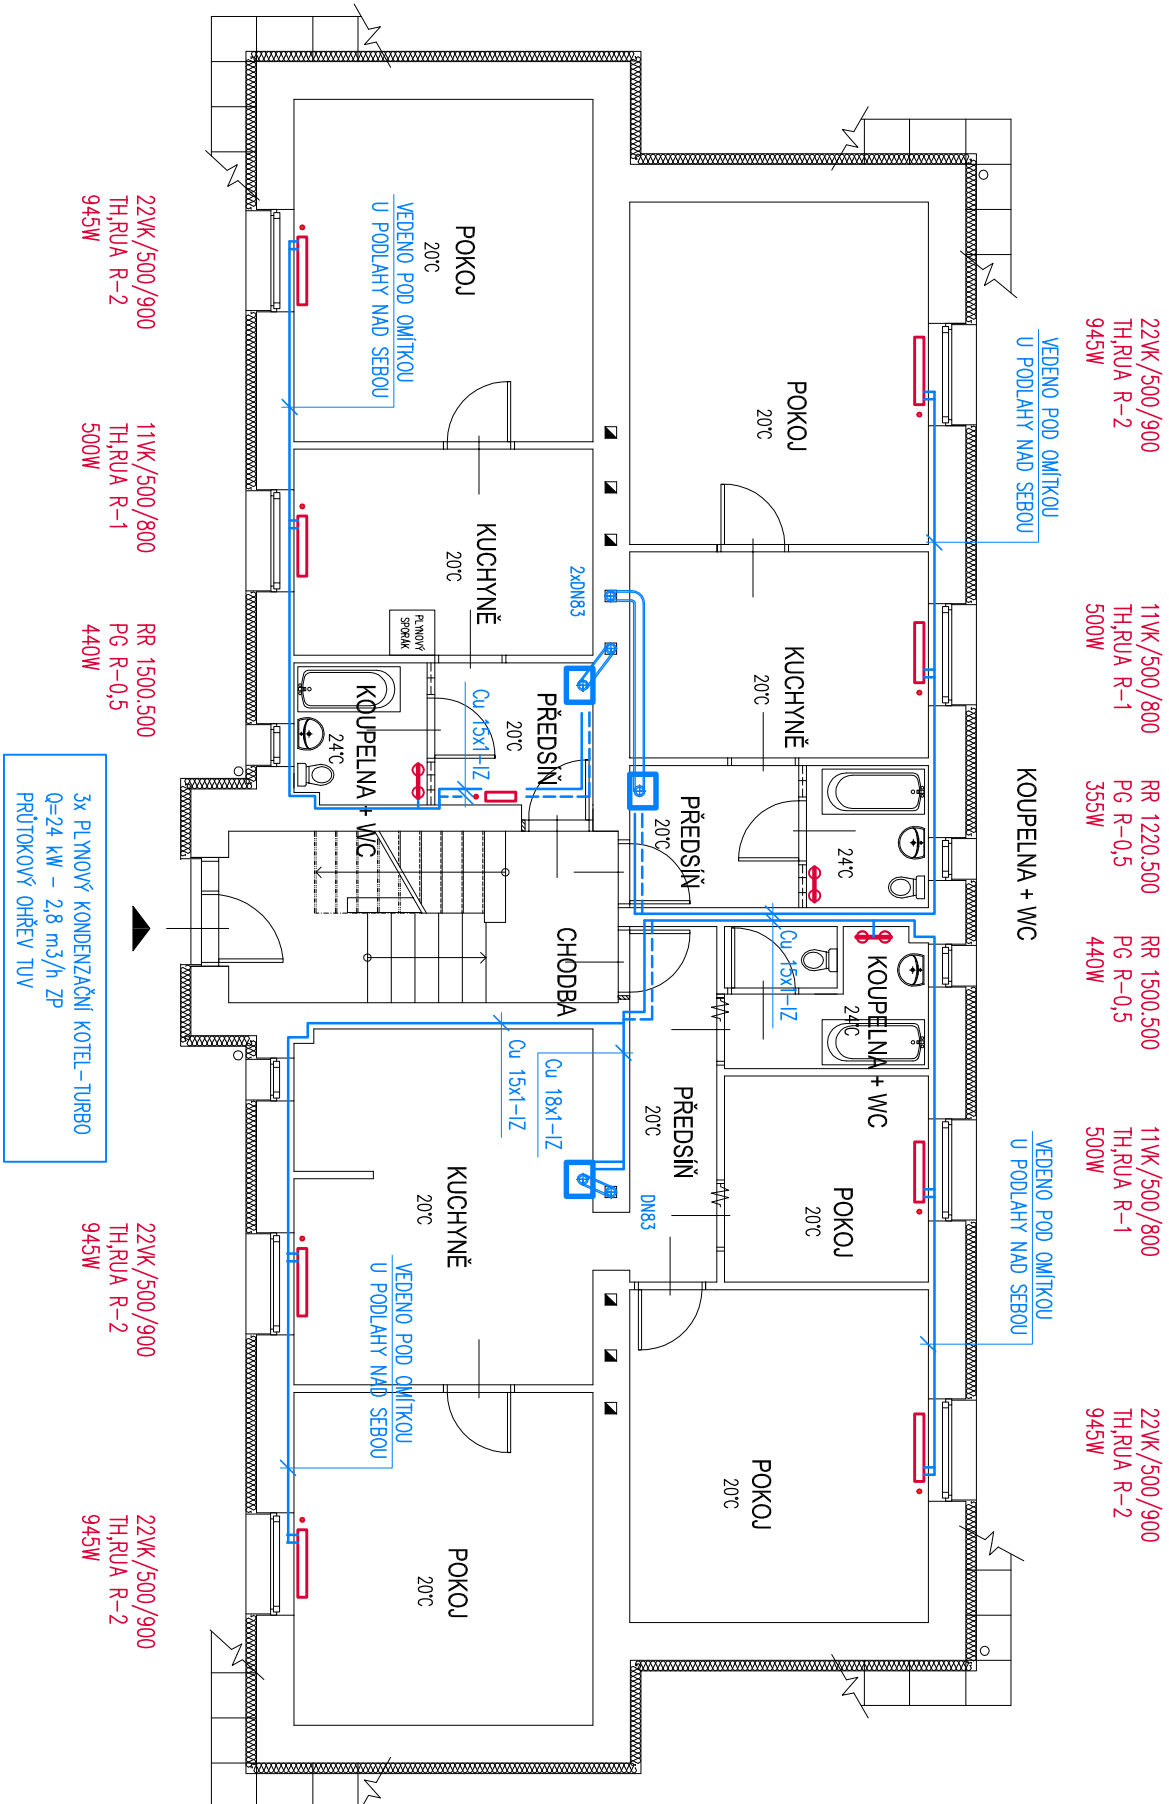

POZNÁMKA

-PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZÍ CÍ 15x1, VEDENÝ ZE ZDÍVA PŘES ROHOVÉ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY (H-KUS).

–ODVODY SPALIN BUDOU PROVÁZENY DOBORNOU KOMINICKOU FIRMOU. KOTLE V 1.NP JSOU NABÝVENY S NUCENÝM DÝVODEM SPALIN KOAXIÁLNÍM KOUŘOVODEM DN80/125 DO VOLNÉHO KOMINOVÉHO PRŮDUCHU, KDE BUDE POKRÁČOVAT POULZE TRUBKA ODVODU SPALIN DN83. SPALOVACÍ VZDUCH BUDE NÁSÁVÁN Z KOMINOVÝCH PRŮDUCHŮ, KTERÉ JE NUTNO PŘED INSTALACÍ KOTLŮ IDENTIFIKOVAT, PROVĚŘIT MOŽNOST VYUŽITÍ, PRŮCHODNOST A VÝŠŠTI.


LEGENDA

22kW/500/600-01: TĚLESO SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A ZABUDOVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU
RT500/600-RUČNÝCH RADIÁTOR SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM
TH-TRV HLAVICE PRO TĚLESA VENTIL KOMPAKT
RUA-ROHOVÁ REGULAČNÍ A UZAVÍRAČÍ ARMATURA (H-KUS) PRO TĚLESA VK
R-STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULAČE VENTILOVÉ VLOŽKY, nost. 1-kv min.=0,13 , nost. 8-kv min.=0,75
2-0,22, 3-0,31, 4-0,38, 5-0,47, 6-0,57, 7-0,66)


VEDENO POD OMÍTKOU U PODLAHY NAD SEBOU

VEDENO V DRAŽŽE V PODLAŽE VEDLE SEBE


ZAPOJENÍ TĚLES



ZAPOJENÍ KOTLE

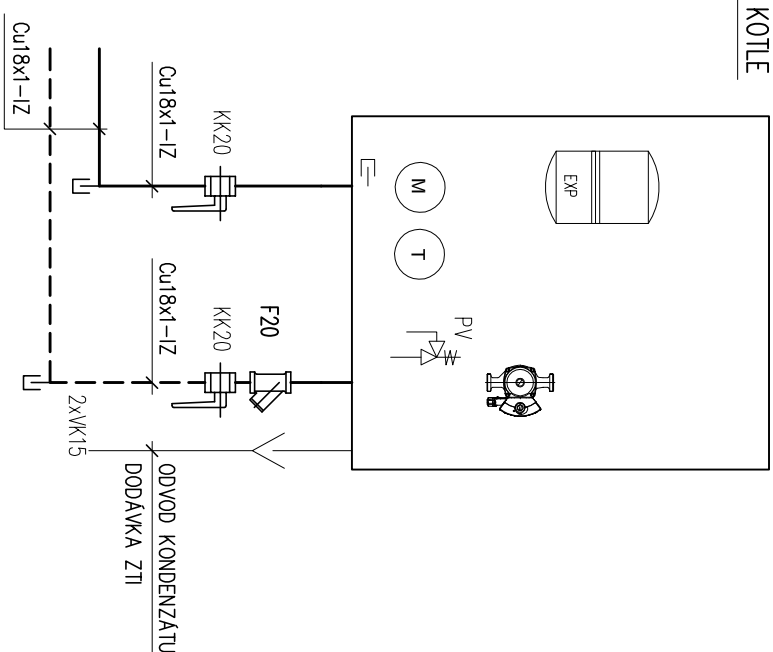

ZAPOJENÍ KOTLE



D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ+PLYNOINSTALACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			PROJEKTANT SPECIALISTA:		VYPRACOVAL:	KONTROLA:
ING. HABRNA L.			ING. HABRNA L.		IVO NEUŽIL	ING. HANKO P.
KRAJ: MS			OBEC: RADVANICE			
INVESTOR: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice						
ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÝCH DOMŮ ULICE ROKYCANOVA A KOBROVA V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH						
BYTOVÝ DŮM NA UL. ROKYCANOVA Č.P.641/1 NA POZEMKU PARC.Č. 1185 V K.Ú. RADVANICE						
PŮDORYS 1.NP- VYTÁPĚNÍ						
Moravské stavby Etbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE						
FORMÁT:			2A4			
DATUM:			11/2016			
ÚČEL:			DSP+PP			
Č. ZAKAZKY:			E - 7879/16			
MĚŘÍTKO:			ČÍSLO VÝKRESU:			
1:100			01			